



ООО «СТИНЕРЖИ»
ИНН 7723592506
142281, Московская обл., г. Протвино,
Индустриальный проезд, д. 2
тел.: + 7 (4967) 31-13-29

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА стБ000002005 от 03.04.2015 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ39.Н00855

Заказчик: РДС Строй ООО

Номера заказов	Объем партии м/п
стБ000002005 от 03.04.2015	51192

Наименование продукции: Профиль оцинкованный.

№ п/п	• Обозначения и размеры изделия	Кол-во изделий в партии (пог.м)	ГОСТ, ТУ
1	ППН 27х28, 3 м. SXZ	6 912,000	ТУ 1120-003-98258249-2011
2	ПП 60х27, 3 м. SXZ	10 080,000	ТУ 1120-003-98258249-2011
3	ППН 27х28, 3 м. ST	11 520,000	ТУ 1120-003-98258249-2011
4	ППН 27х28, 3 м. SE	11 520,000	ТУ 1120-003-98258249-2011
5	ПП 60х27, 3 м. SE	2 520,000	ТУ 1120-003-98258249-2011
6	ПН 100х40, 3 м. ST	3 600,000	ТУ 1120-003-98258249-2011
7	ПП 60х27, 3 м. ST	5 040,000	ТУ 1120-003-98258249-2011

Данные о сырье:

№ п/п	Наименование	№ штрипса	Производитель
1	Сталь оцинкованная в рулонах		ООО «НЛМК»

Таблица предельных отклонений профиля:


Параметры профилей	Предельные отклонения
Ширина стенки	$\pm 0,5^*$ мм
Высота полки	$\pm 0,5$ мм
Длина профиля	$\pm 5,0$ мм
Отклонение от прямоугольности стенок и полок профиля	Не должно превышать 1^0
Серповидность профиля	Не должна превышать 2 мм на 1 пог. м длины
Волнистость на плоских участках профилей	Не должна превышать 2 мм на 1 пог. м длины.
Угол скручивания поперечного сечения профилей вокруг продольной оси**	
Примечания:	
* Для профилей типа ПС допуск на ширину стенки Для профилей типа ПН допуск на ширину стенки	Верхнее значение 0 Нижнее значение - 0,5 Верхнее значение 0 Нижнее значение + 0,5
** Допускается любое скручивание профиля, устраняющееся при установке профиля в проектное положение.	

Директор производства

Некрюков Ю.В

Инженер ОТК

Матюта Н.И

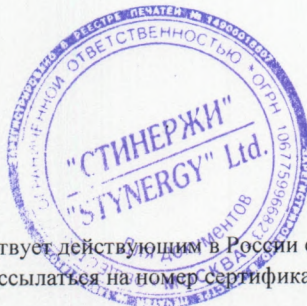

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества необходимо ссылаться на номер сертификата